



**Reporte visita técnica**  
**Instalación de sistema FV**

## Antecedentes


Nombre del cliente	CRISTIAN MIRANDA
Número del cliente	
Dirección	Sta. Adriana 2010
Comuna	TALAGANTE
Fecha Visita	03/09/2024
Coordenadas	-33.704082427024105, -70.96660112555841
Técnico/s de la visita	Sebastián Rocha, Marcelo Mora



## Factibilidad de instalación sistema FV

Factibilidad sistema FV	Factible
Comentarios	El Cliente desea cotizar el sistema con batería.
Sistema Propuesto	Sí
Tipo de sistema	On grid
Cantidad y tipo de paneles	20 paneles Trina Solar de 550 Wp
Tamaño de sistema	11 kWp
Inversor	Huawei SUN2000-8K-LC0 de 8 kW
Días estimados de instalación	8

## Empalme

Número de medidor	02554966
Protección de medidor	25A
Red	Monofásica
Comentario	El empalme se encuentra a más de 15 metros de la casa

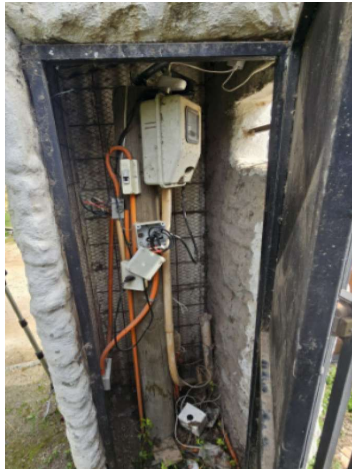

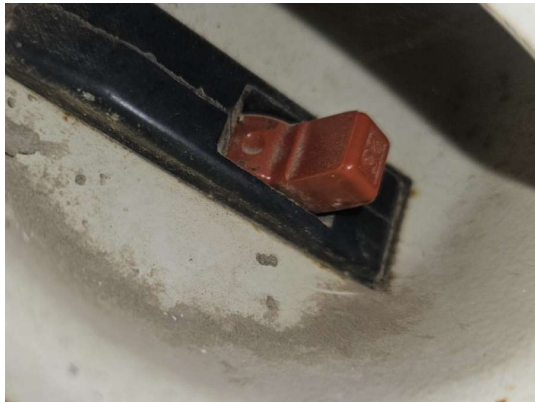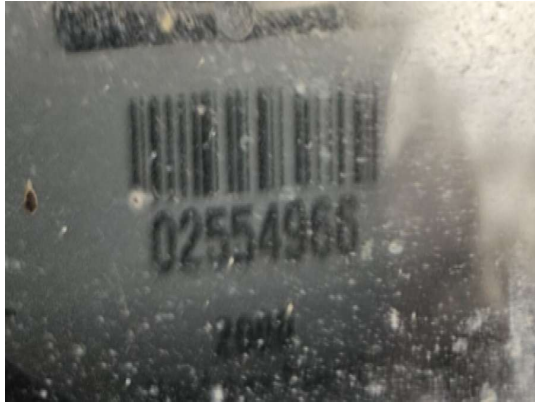

## Tablero existente




## Techo o superficie



Tipo de estructura FV	Coplanar
Material de la superficie	Teja asfáltica
Orientación	Norte
Desviación respecto al norte	5
Posición de módulos	Horizontal Vertical



## Inversor y tablero FV

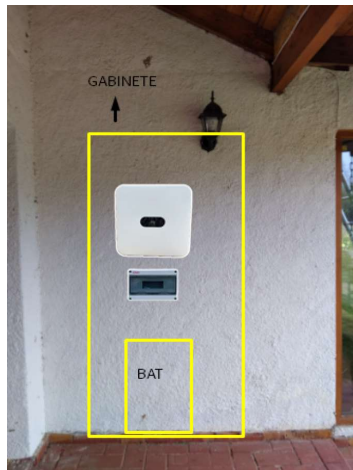

## Canalizaciones



### Panel - inversor

Tipo de canalización	Sobrepuesta - emt
----------------------	-------------------

### Inversor - TGFV

### TGFV - NTG

Tipo de canalización	Sobrepuesta - emt Soterrado
----------------------	--------------------------------

### NTG - empalme

Tipo de canalización	Soterrado
----------------------	-----------

## Glosario

Inversor



Empalme



Punto conexión



TFV



TDA



Camarilla de registro

